


Entstör- und Anschlußanleitung PEBR 2

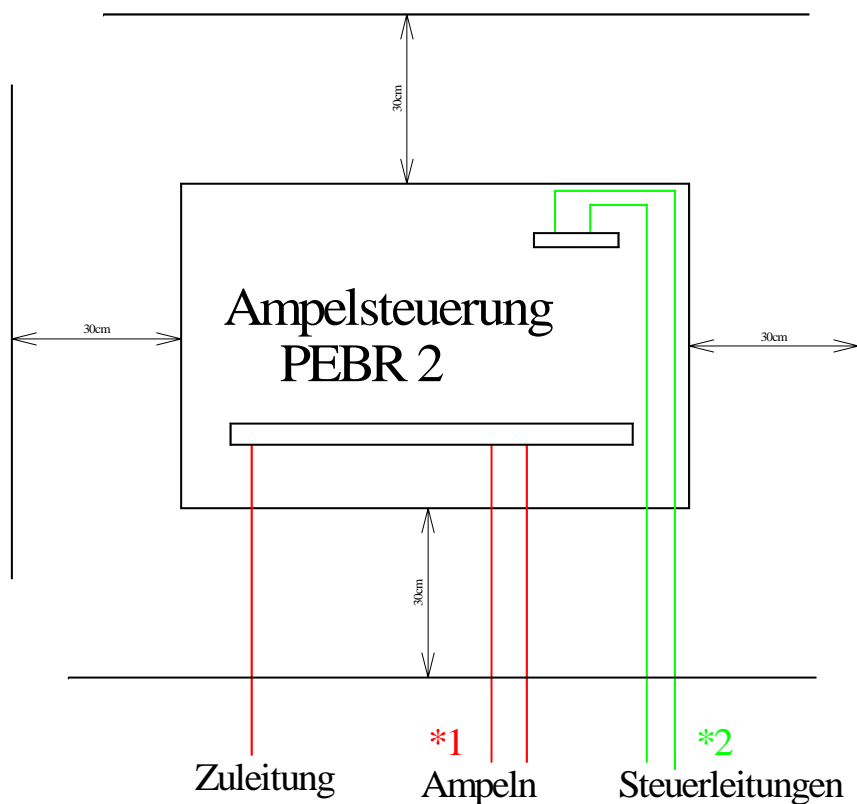

Achtung: Die angegebenen Abstände sind Mindestabstände. Sie sind in keinem Fall zu unterschreiten !

Im angegebenen Bereich um die Steuerung sind keine anderen Kabel/ elektronische Geräte zugelassen !

In/An der Steuerung sind die Kabel wie gezeigt kurz und gerade an die entsprechenden Klemmen heranzuführen, dabei dürfen auf keinen Fall Leitungen quer über der Steuerung verlaufen !

*1 = Verlegen der Zuleitung und der Leitungen für die Ampeln ohne Kabelschleifen in der Steuerung ! Kabel getrennt von der Steuerleitungsseite einführen und verlegen !

*2 = Steuerleitungen getrennt von der Starkstromseite einführen und verlegen ! Nur abgeschirmte Leitungen verwenden !